


Hjallerup Fjernvarme A.m.b.A.

Fjernvarmedeklaration 2023

Brændselsfordeling i procent

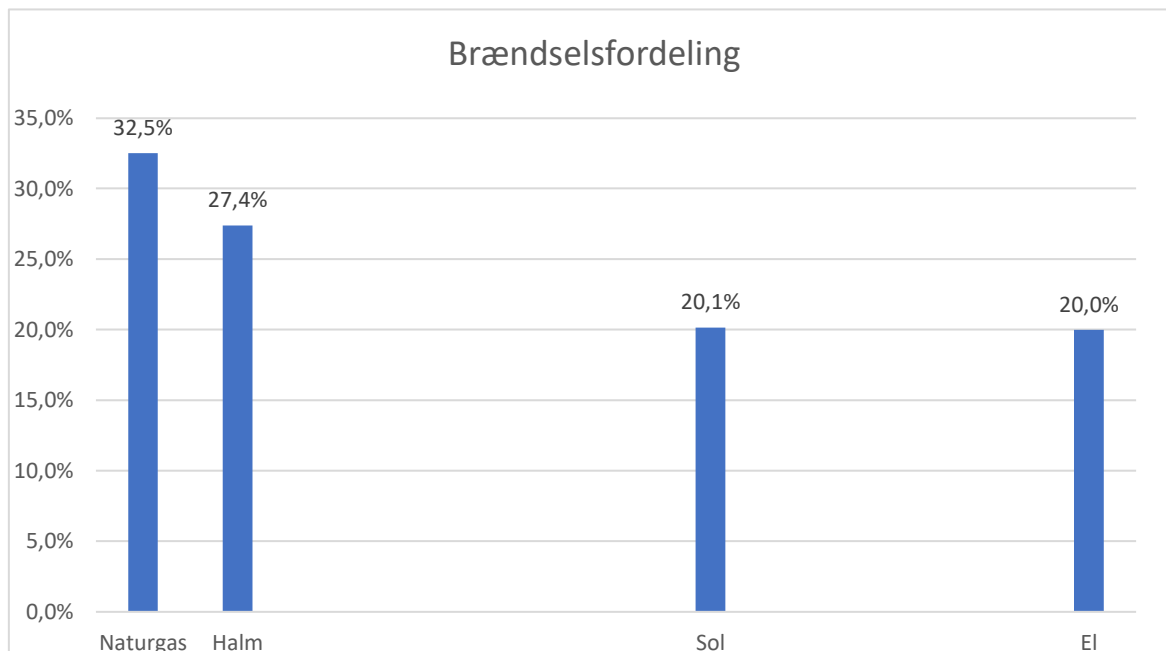

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

67,5%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	26,3	kg/GJ	94,8	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	21,2	g/GJ	76,5	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	2,3	g/GJ	8,3	mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	27,6	kg/GJ	99,2	g/kWh
Udledning af SO ₂	52,6	g/GJ	189,3	mg/kWh
Udledning af Nox	52,5	g/GJ	188,8	mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2023-31.12.2023				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Hjallerup Fjernvarme A.m.b.A.
CVR-nr.	34681228
Adresse	Gravensgade 18, 9320 Hjallerup
Telefon	98281392
Mail	mail@hjallerupfjernvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ e-udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK1

