


Hjallerup Fjernvarme A.m.b.A.

Fjernvarmedeklaration 2025

Brændselsfordeling i procent

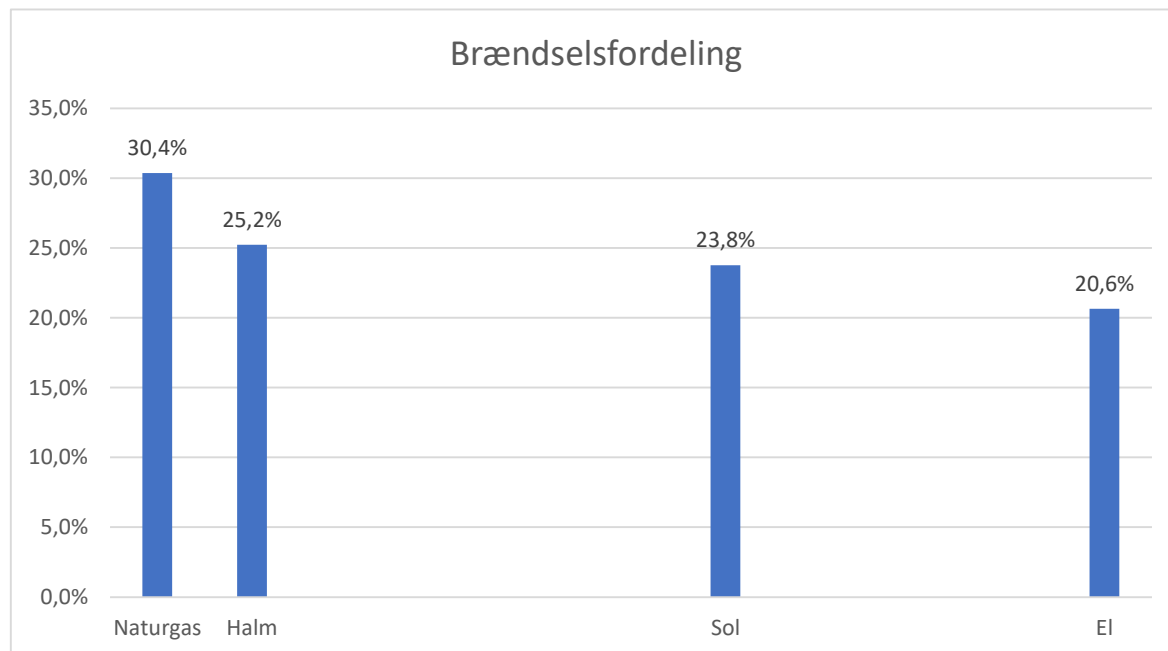

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	69,6%
--	-------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	19,6	kg/GJ	70,4	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	119,7	g/GJ	430,7	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	1,8	g/GJ	6,6	mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	23,1	kg/GJ	83,2	g/kWh
Udledning af SO ₂	45,9	g/GJ	165,3	mg/kWh
Udledning af Nox	65,1	g/GJ	234,5	mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2025-31.12.2025				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Hjallerup Fjernvarme A.m.b.A.
CVR-nr.	34681228
Adresse	Gravensgade 18, 9320 Hjallerup
Telefon	98 28 13 92
Mail	mail@hjallerupfjernvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering**Gul****Rangeringsmodellens grænseværdier**

	Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO2e-udledning end et gasfyr
	Højere CO2e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:**DK1**